<u>เยี่ยมเสริมพลัง ,ติดตามประเมินดำเนินงานพัฒนาและยกระดับประปาหมู่บ้านให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพประปาดื่มได้ กรมอนามัย ,Water is life (จังหวัด)</u>

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ,ติดตามประเมินดำเนินงานพัฒนาและยกระดับประปาหมู่บ้านให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพประปาดื่มได้ กรมอนามัย ของ อปท. ตามแผนที่กำหนดไว้ *ทั้งหมด 7 อปท. เป้าหมาย ในพื้นที่ 7 จังหวัด* รวมถึงให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็นประปาหมู่บ้านให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพประปาดื่มได้ กรมอนามัย และยื่นขอรับการรับรองประปาหมู่บ้านสะอาด รวมทั้งได้มีการกำกับติดตามผ่านทาง ไลน์ ทางโทรศัพท์เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกำกับติดตามกรณีพื้นที่ต้องการปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทางวิชาการ หลังจากได้มีการลงพื้นที่เฝ้าระวังครบทั้ง 7 จังหวัด แล้วศูนย์อนามัยได้ขับเคลื่อน อปท.ต้นแบบได้ 2 แห่งจาก 7 แห่งคิดเป็นร้อยละ 40 ได้และได้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อใช้ในการสรุปผลการดำเนินงานในภาพประเทศต่อไป

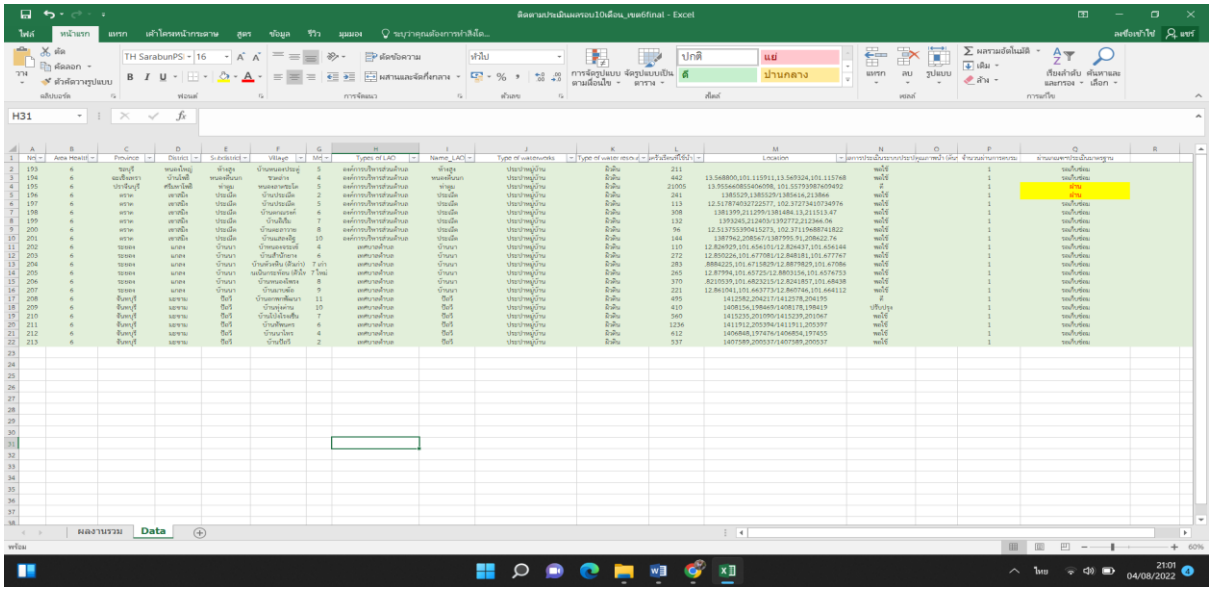

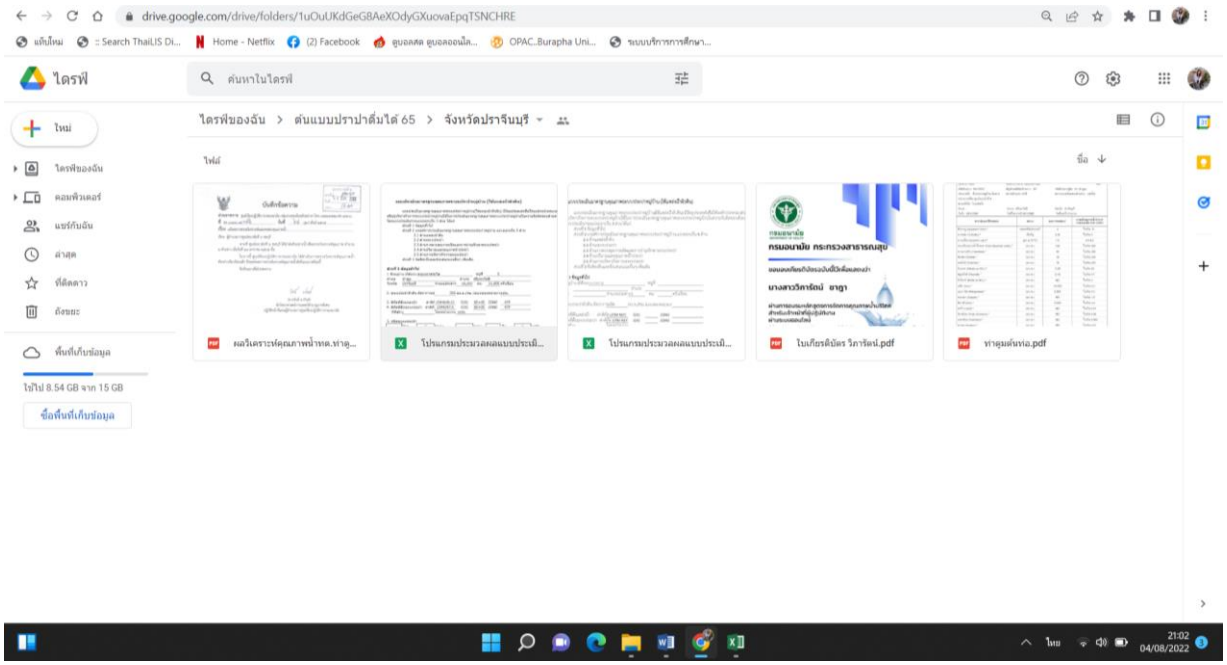

ภาพกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2565
NEWS
ฉบับที่ 215 วันที่ 11 ก.พ. 2565
ศอ.6 ร่วมกับ สสจ.จันทบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา บริเวณต้นท่อ และปลายท่อ ของเทศบาลตำบลปิถี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2565
NEWS
ฉบับที่ 274 วันที่ 9 ก.พ. 2565
ศอ.6 ร่วมกับ สสจ.ตราด ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา บริเวณต้นท่อ และปลายท่อ
ของอบต.การะเวกบริหารส่วนตำบลประณีต อ.เมือง จ.ตราด

ศูนย์อนามัยที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2565
NEWS
ฉบับที่ 117 วันที่ 2 ธ.ค. 2564
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
สถานการณ์การจัดการน้ำดื่มและการสุขาภิบาลภาคสนาม

ศูนย์อนามัยที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2565
NEWS
ฉบับที่ 318 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ศอ.6 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี ชลอ.หนองใหญ่ และ รพ.สต.บ้านห้างสูง
ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพระบบประปา และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา
บริเวณต้นท่อ.และปลายท่อ"ของ"อบต.ห้างสูง"อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2565
NEWS
ฉบับที่ 316 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ศอ.6 ร่วมกับ สสจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ ตรวจประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา บริเวณต้นท่อ และปลายท่อ
ของ อบต.หนองผักดำพัฒนา อ.เมือง จ.สระแก้ว