



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 Thai Stop COVID เขตสุขภาพที่ 6



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH





กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี



สรุปสถานการณ์การประเมินตนเอง ของสถานศึกษาในระบบ Thai Stop COVID

เขตสุขภาพที่ 6 (เกณฑ์ 35 ข้อ)





กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

เขตสุขภาพที่ 6 (N=1,003)

ผ่าน	ไม่ผ่าน
504	499



ข้อที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับแรก



ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ข้อ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่
หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์

ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคหรือสัมผัส
ผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง

ข้อ 8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้า
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ข้อ 9 ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคหากมีสถานการณ์เสี่ยงควรงด
จัดกิจกรรมที่มีคนรวมกัน

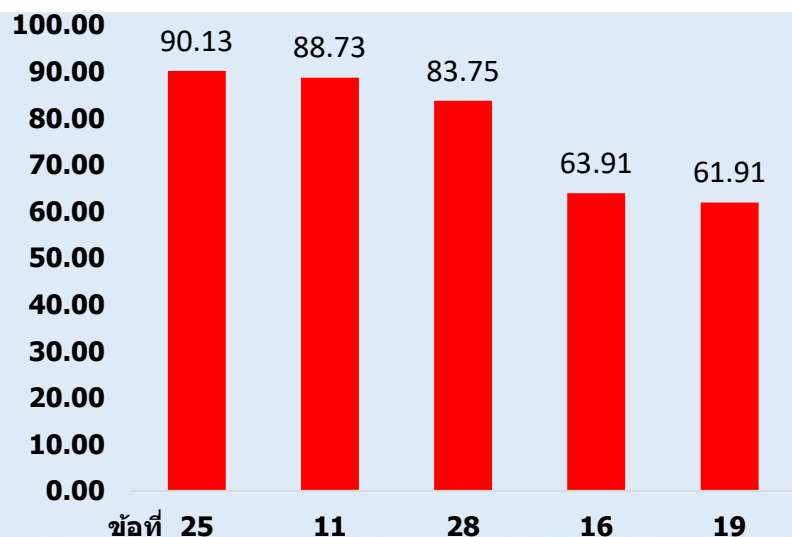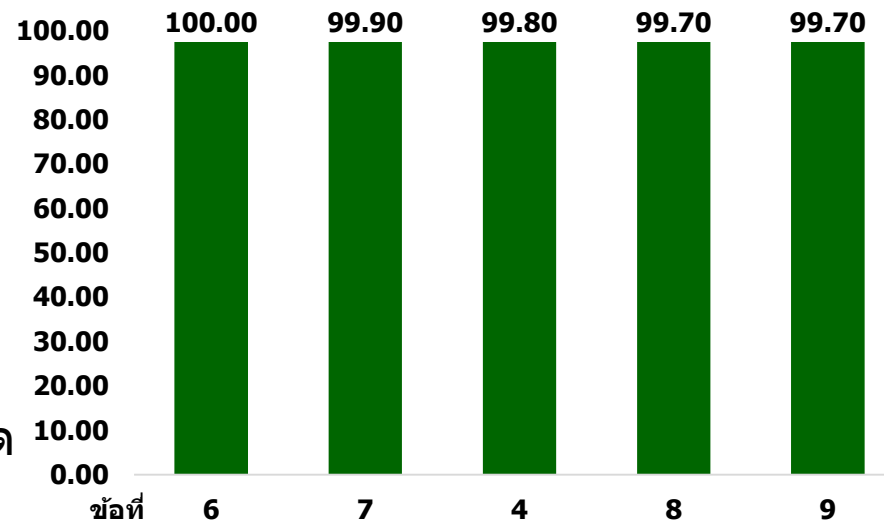

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 25 จัดให้มีกระดาษทิชชูสำหรับเช็ดปากหรือมือหรือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอ จาม อย่างเพียงพอ

ข้อที่ 11 มีระบบระบายอากาศที่ดี

ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง



ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

จะเชิงเตรา (N=220)

ผ่าน	ไม่ผ่าน
105	115

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

- ข้อที่ 3 สุขภาพดี กรณีมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์
ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือกลุ่มเสี่ยง
ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ข้อที่ 23 รับประทานอาหารร่วมกัน ควรแยกสำหรับอาหารหรือจัดให้มีช้อนกลาง หรือช้อนกลาง
ข้อที่ 29 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือกลุ่มเสี่ยง

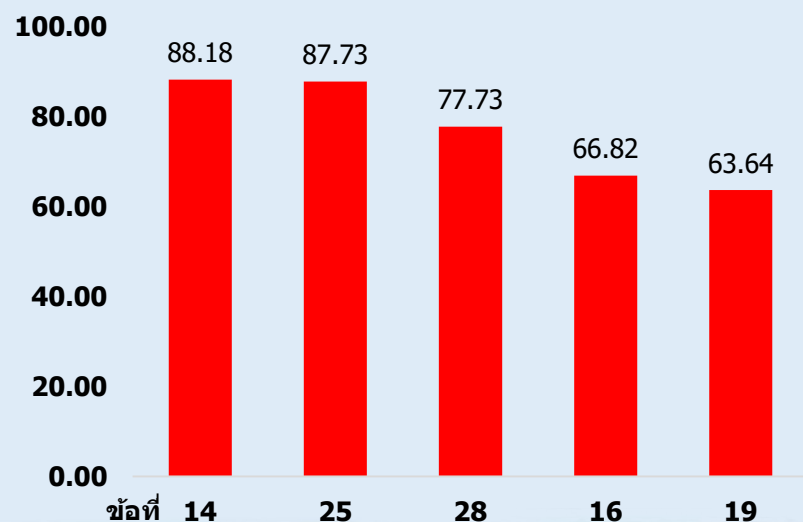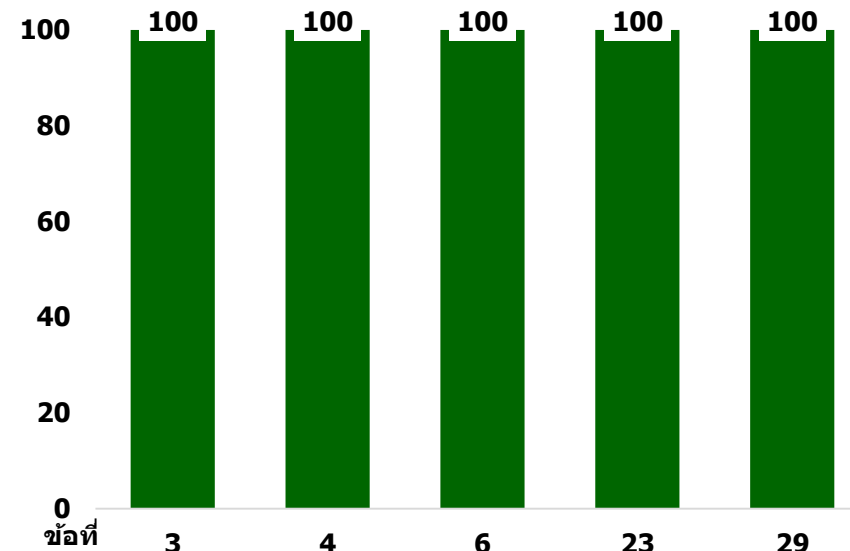

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

- ข้อที่ 14 มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้บริการ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อมีการร้องขอ
ข้อที่ 25 จัดให้มีกระดาษทิชชูสำหรับเช็ดปากหรือมือหรือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอ จาม อย่างเพียงพอ
ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์ม แบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง
ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด (N=171)

ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ข้อที่ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีการสัมผัส

ข้อที่ 8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ข้อที่ 9 จัดจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก



ข้อที่ 23 รับประทานอาหารร่วมกัน ควรแยกสำรับอาหาร หรือจัดให้มีช้อนกลางหรือช้อนกลาง

ข้อที่ 26 มีการเก็บภาชนะอุปกรณ์ปรุงอาหาร จัดเก็บโดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

ข้อที่ 27 มีการคัดแยกขยะจากห้องครัวหรือห้องรับประทานอาหาร จากขยะ

ข้อที่ 33 ผู้ปกครอง นักเรียนหรือผู้มาติดต่อทุกคนต้องล้างมือทุกครั้งที่ยังบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน หรือก่อนเข้ามาในโรงเรียน หรืออาคารเรียน หรือห้องเรียน

ผ่าน	ไม่ผ่าน
81	90

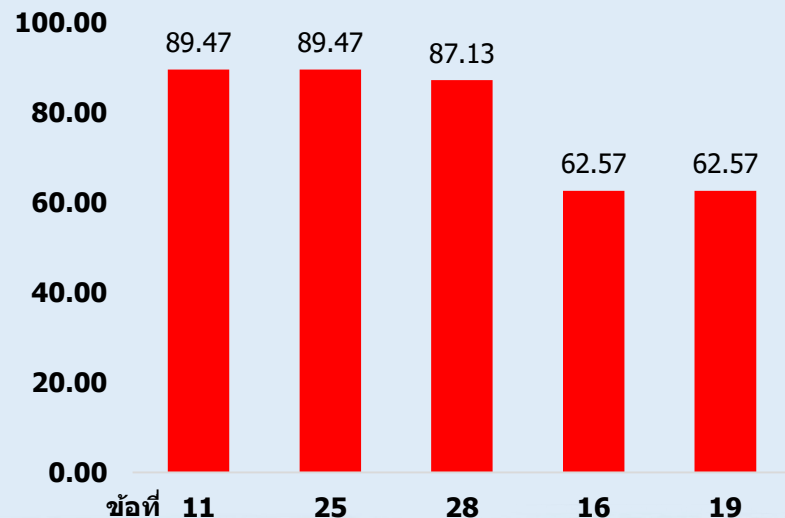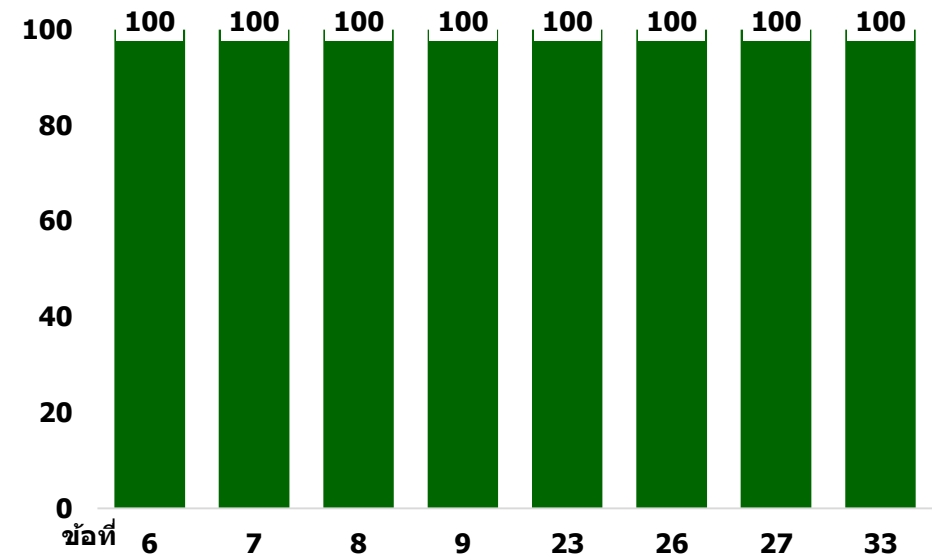

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 11 มีระบบระบายอากาศที่ดี

ข้อที่ 25 จัดให้มีกระดาษทิชชูสำหรับเช็ดปากหรือมือหรือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอ จาม อย่างเพียงพอ

ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง



ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ปราจีนบุรี (N=143)

ผ่าน	ไม่ผ่าน
74	69

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

- ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง
- ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ข้อที่ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีการสัมผัส
- ข้อที่ 8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

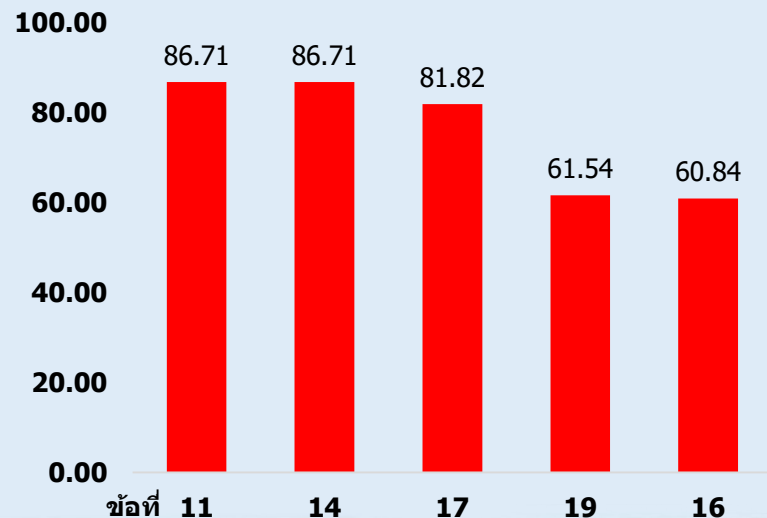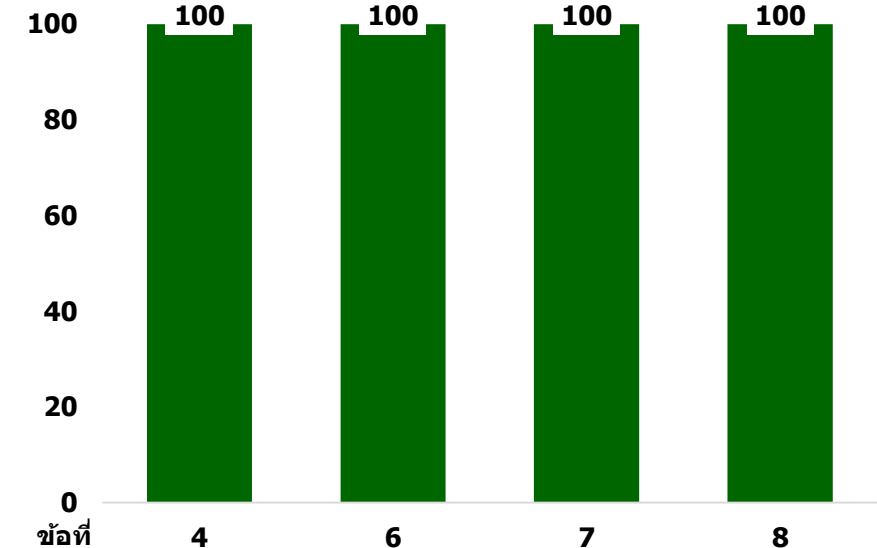

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

- ข้อที่ 11 มีระบบระบายอากาศที่ดี
- ข้อที่ 14 มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้บริการ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อมีการร้องขอ
- ข้อที่ 17 มีเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างน้อย 1 อัน สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ปกครองหรือนักเรียน
- ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง
- ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีส้วมสาธารณะต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

ข้อที่ 2 คณะครู/แม่บ้าน/นักรการการโรง/ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารเรียน

ข้อที่ 3 สุขภาพดี กรณีมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง

ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ข้อที่ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีการสัมผัส

ข้อที่ 8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ข้อที่ 9 จัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น กีฬาสี ทัศนศึกษา เข้าค่าย เป็นต้น

ข้อที่ 13 มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับนักเรียนบริเวณประตูทางเข้า ห้องเรียน และบริเวณทางเดินในอาคารอย่างเพียงพอ

ข้อที่ 15 จัดที่นั่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อ ทั้งในอาคารเรียนและในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ข้อที่ 21 ในโรงอาหาร มีการทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ข้อที่ 24 การวางซ้อน ส้อม ตะเกียบ ทัพพี ให้วางเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่ง สะอาด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

ข้อที่ 26 มีการเก็บภาชนะอุปกรณ์ปรุงอาหาร จัดเก็บโดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.


ข้อที่ 29 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง

ข้อที่ 34 นักเรียนทุกคนต้องล้างมือ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย


จันทบุรี



(N=134)

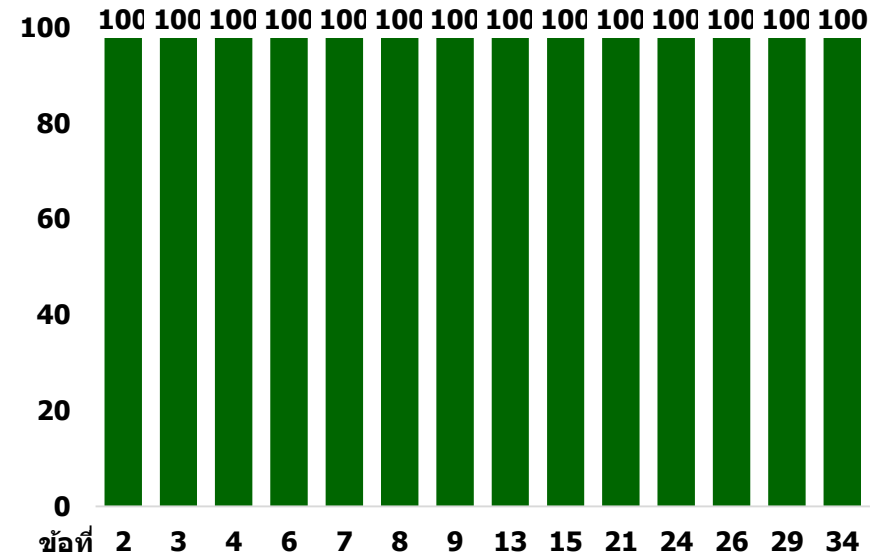

ผ่าน	ไม่ผ่าน
78	56

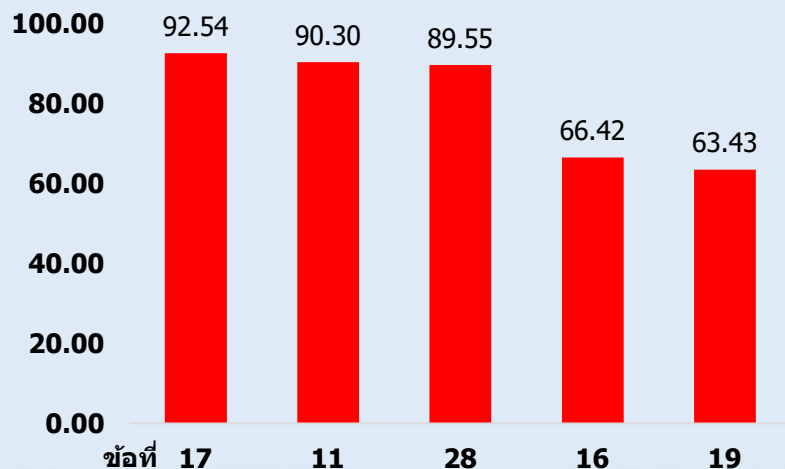

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 17 มีเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างน้อย 1 อัน สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ปกครองหรือนักเรียน

ข้อที่ 11 มีระบบระบายอากาศที่ดี

ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฟ้าระวังโคลิฟอร์มแบบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง



ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฟ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

สระแก้ว (N=95)

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

- ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง
- ข้อที่ 5 ถ้าเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและแยกกักตัวที่บ้าน 14
- ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ข้อที่ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีการสัมผัส
- ข้อที่ 8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- ข้อที่ 9 จัดจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น กีฬาสี ทักษะศึกษา เข้าค่าย เป็นต้น
- ข้อที่ 15 จัดที่นั่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อ ทั้งในอาคารเรียนและในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ข้อที่ 22 จัดให้มีที่ล้างมือและสบู่ หรือมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ที่ทางเข้าโรงอาหารทุกจุด
- ข้อที่ 23 รับประทานอาหารร่วมกัน ควรแยกสำหรับอาหาร หรือจัดให้มีช้อนกลางหรือช้อนกลาง
- ข้อที่ 29 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง
- ข้อที่ 35 นักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ ควรหยุดเรียน และไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน

ผ่าน	ไม่ผ่าน
33	62

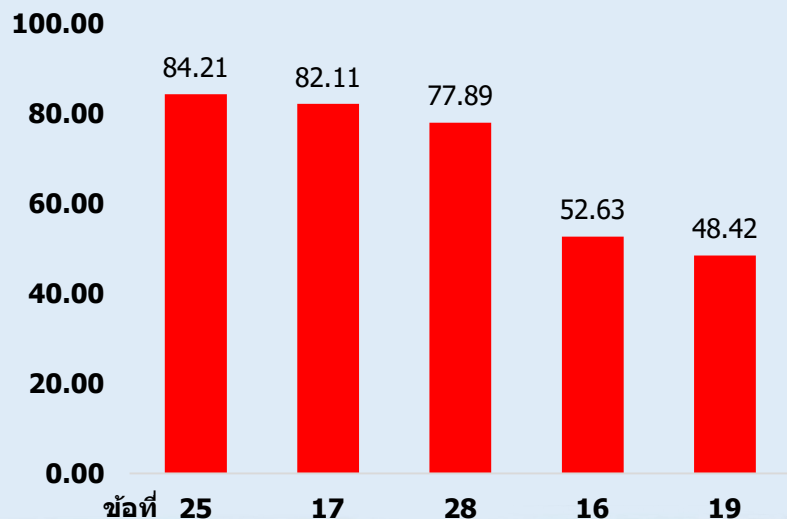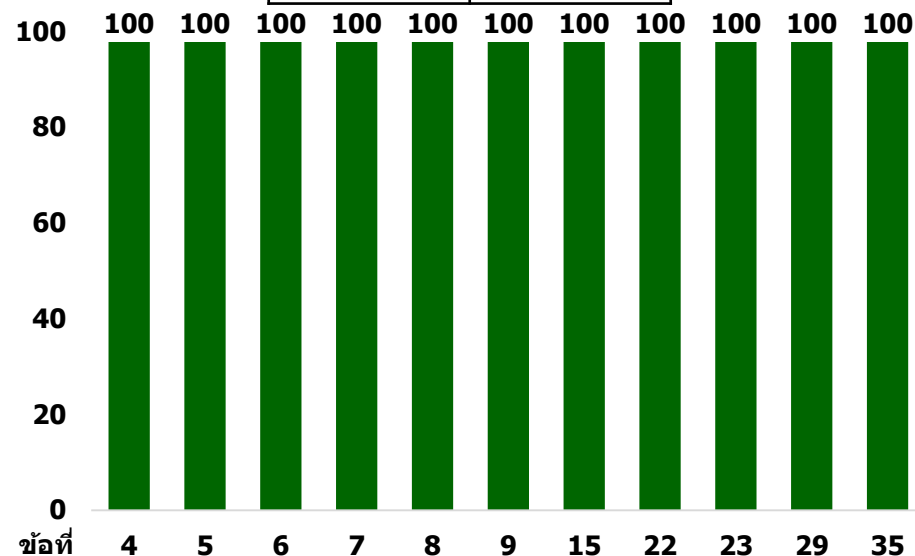

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

- ข้อที่ 25 จัดให้มีกระดาษทิชชูสำหรับเช็ดปากหรือมือหรือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอ จาม อย่างเพียงพอ
- ข้อที่ 17 มีเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างน้อย 1 อัน สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ปกครองหรือนักเรียน
- ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง
- ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง



สมุทรปราการ

(N=93)

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

- ข้อที่ 3 มีสภาพดี ไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์
ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ/กลุ่มเสี่ยง
ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ข้อที่ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีการสัมผัส
ข้อที่ 8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ข้อที่ 9 จัดจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก
ข้อที่ 15 จัดที่นั่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่ออย่างน้อย 1 เมตร
ข้อที่ 26 มีการเก็บภาชนะอุปกรณ์ปรุงอาหาร จัดเก็บโดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
ข้อที่ 29 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง
ข้อที่ 33 ผู้ปกครอง นักเรียนหรือผู้มาติดต่อทุกคนต้องล้างมือทุกครั้งทั้งบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน หรือก่อนเข้ามาในโรงเรียน หรืออาคารเรียน หรือห้องเรียน
ข้อที่ 34 นักเรียนทุกคนต้องล้างมือ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย
ข้อที่ 35 นักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการให้หยุดเรียนและไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน

ผ่าน	ไม่ผ่าน
49	44

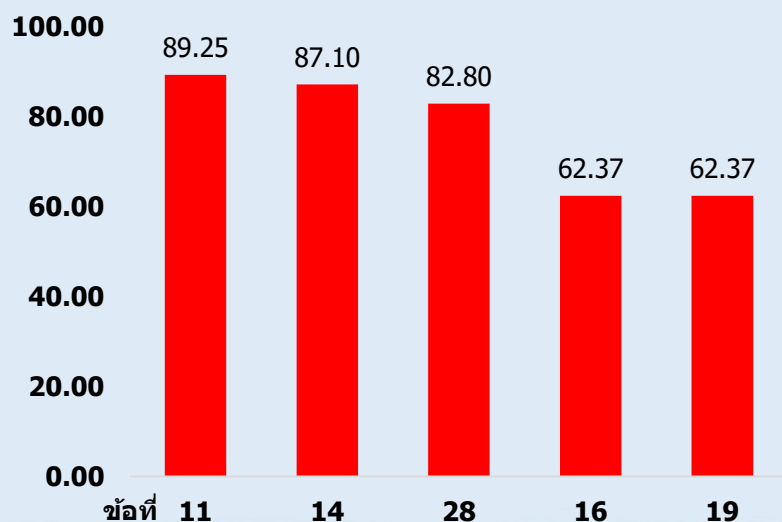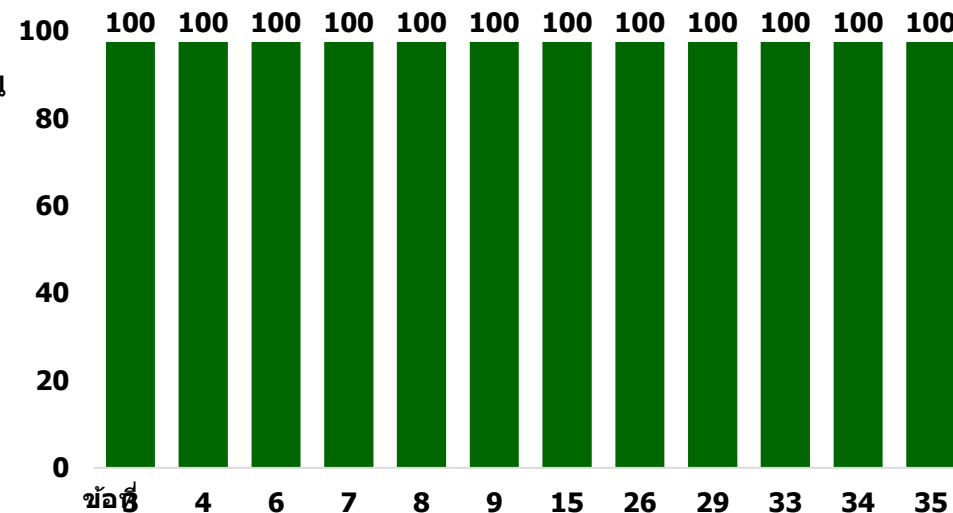

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

- ข้อที่ 11 มีระบบระบายอากาศที่ดี
ข้อที่ 14 มี **หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย** สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อมีการร้องขอ
ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ **โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร** และให้หันหน้าเข้าผนัง
ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ระยอง (N=93)

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง

ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย



ข้อที่ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีการสัมผัส

ข้อที่ 13 มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับนักเรียนบริเวณประตูทางเข้าห้องเรียน และบริเวณทางเดินในอาคารอย่างเพียงพอ

ข้อที่ 15 จัดที่นั่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อทั้งในอาคารเรียนและในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ข้อที่ 26 มีการเก็บภาชนะอุปกรณ์ปรุงอาหาร จัดเก็บโดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

ผ่าน	ไม่ผ่าน
52	41

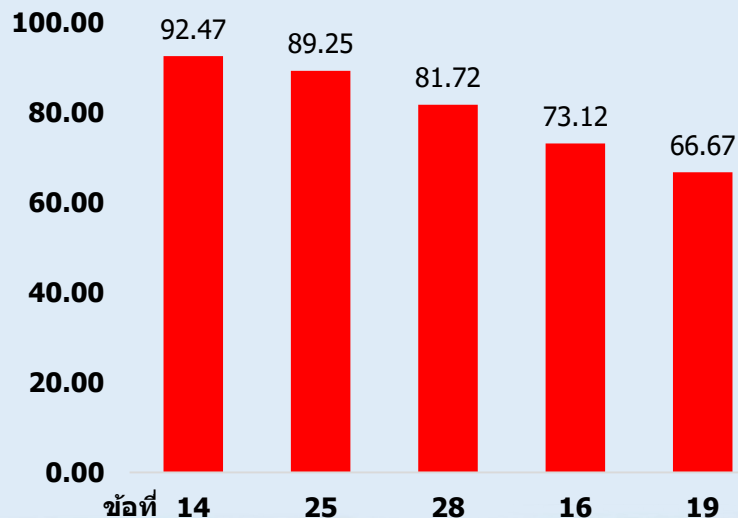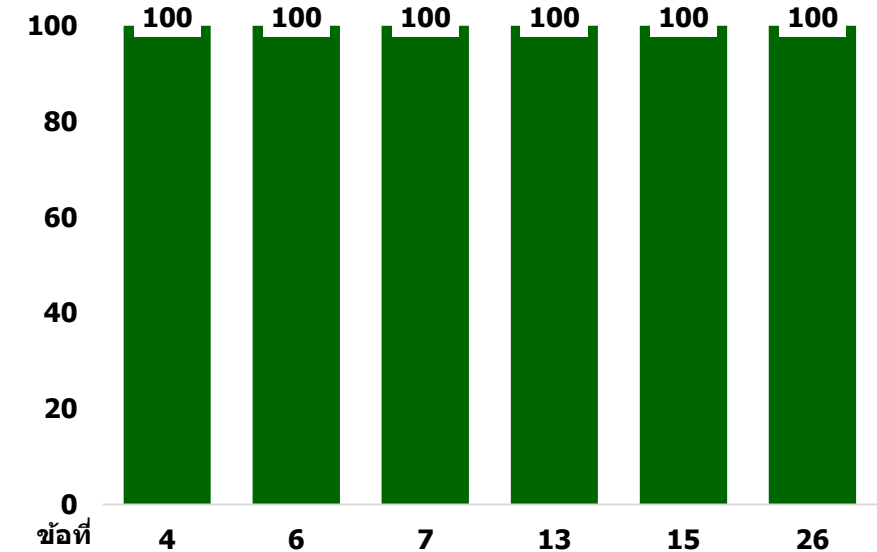

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 14 มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้บริการ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อมีการร้องขอ

ข้อที่ 25 จัดให้มีกระดาษทิชชูสำหรับเช็ดปากหรือมือหรือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอ จาม อย่างเพียงพอ

ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง


ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ข้อที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด


- ข้อที่ 1 บุคลากรทุกคนผ่านการอบรมความรู้ และการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
- ข้อที่ 3 สุขภาพดี กรณีมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์
- ข้อที่ 4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง
- ข้อที่ 5 ถ้าเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและแยกกักตัวที่บ้าน 14
- ข้อที่ 6 อยู่ในจุดเสี่ยงให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ข้อที่ 7 กำหนดให้บุคลากรทุกคนล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีการสัมผัส
- ข้อที่ 9 จัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น กีฬาสี ทัศนศึกษา เข้าค่าย เป็นต้น
- ข้อที่ 10 มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ และการป้องกันโรค
- ข้อที่ 23 รับประทานอาหารร่วมกัน ควรแยกสำหรับอาหาร หรือจัดให้มีช้อนกลางหรือช้อนกลาง
- ข้อที่ 26 มีการเก็บภาชนะอุปกรณ์ปรุงอาหาร จัดเก็บโดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
- ข้อที่ 27 มีการคัดแยกขยะจากห้องครัวหรือห้องรับประทานอาหาร จากขยะ
- ข้อที่ 29 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง
- ข้อที่ 30 ถ้าเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและแยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน
- ข้อที่ 34 นักเรียนทุกคนต้องล้างมือ หลังจากสัมผัสกับอุปกรณ์หรือที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย
- ข้อที่ 35 นักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ ควรหยุดเรียน และไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน

ตราด

(N=54)

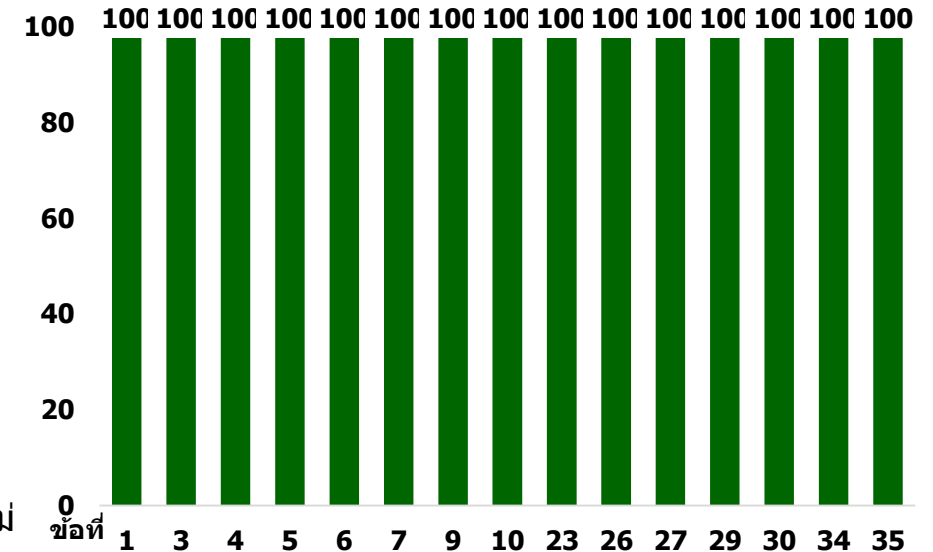


ผ่าน	ไม่ผ่าน
27	27

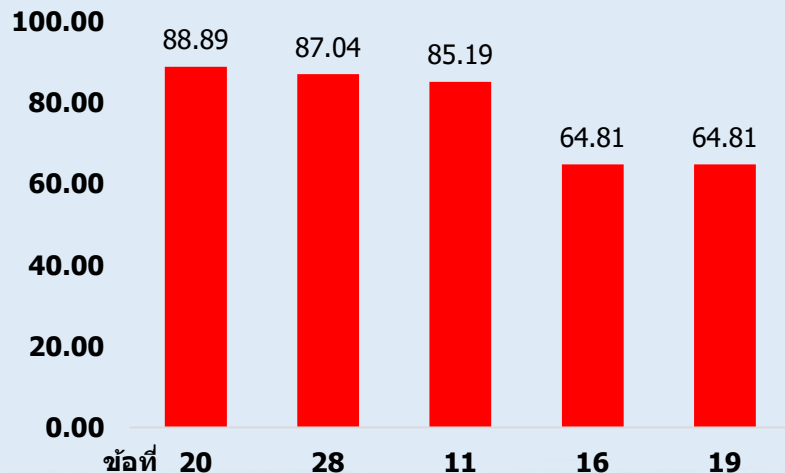

5 ข้อที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด

- ข้อที่ 20 ห้องแม่บ้านสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบ มีบริเวณซักล้างและมีระบบระบายน้ำทิ้งที่ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศ และมีแสงสว่างเพียงพอ
- ข้อที่ 28 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ข้อที่ 11 มีระบบระบายอากาศที่ดี
- ข้อที่ 16 กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง
- ข้อที่ 19 กรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของสถานศึกษาในต่างประเทศ

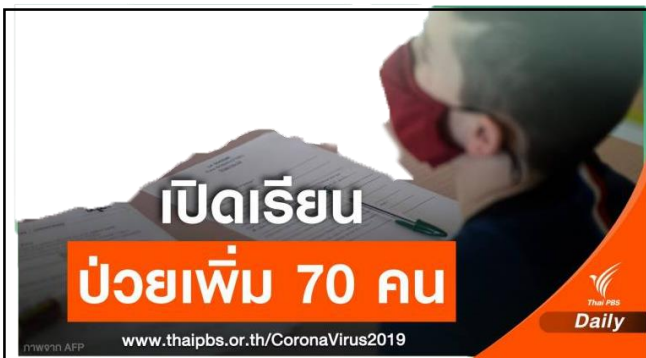

ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างน้อย 70 รายในเนอสเซอรี่และโรงเรียนประถม นับตั้งแต่วันที่ 11/05/2563 หลังจากที่มีการผ่อนคลายให้เปิดสถานศึกษาประมาณ 40,000 แห่ง ทำให้เนอสเซอรี่และโรงเรียนประถมหลายแห่งต้องปิดทำการอีกครั้ง

ที่มา : Thai BPS NEW วันที่ 18/05/2563

เกาหลีใต้ พบว่ามีเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เมืองอินชอนซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ติดเชื้อ 2 ราย หลังเปิดโรงเรียนได้เพียง 2 ชั่วโมง ส่งผลให้โรงเรียนอีก 66 แห่งใน 5 เขตเมืองอินชอนต้องยุติการเรียนการสอน


ที่มา : MGR ONLINE วันที่ 21/05/2563



ญี่ปุ่น ที่เมืองคิตะคิวชู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อรวม 97 ราย ในจำนวนนี้มีนักเรียนอนุบาลติดเชื้อ 5 คนซึ่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน

ที่มา : Thai BPS NEW 2/06/2563

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบ Thai Stop COVID ระดับประเทศ (N = 977 แห่ง)

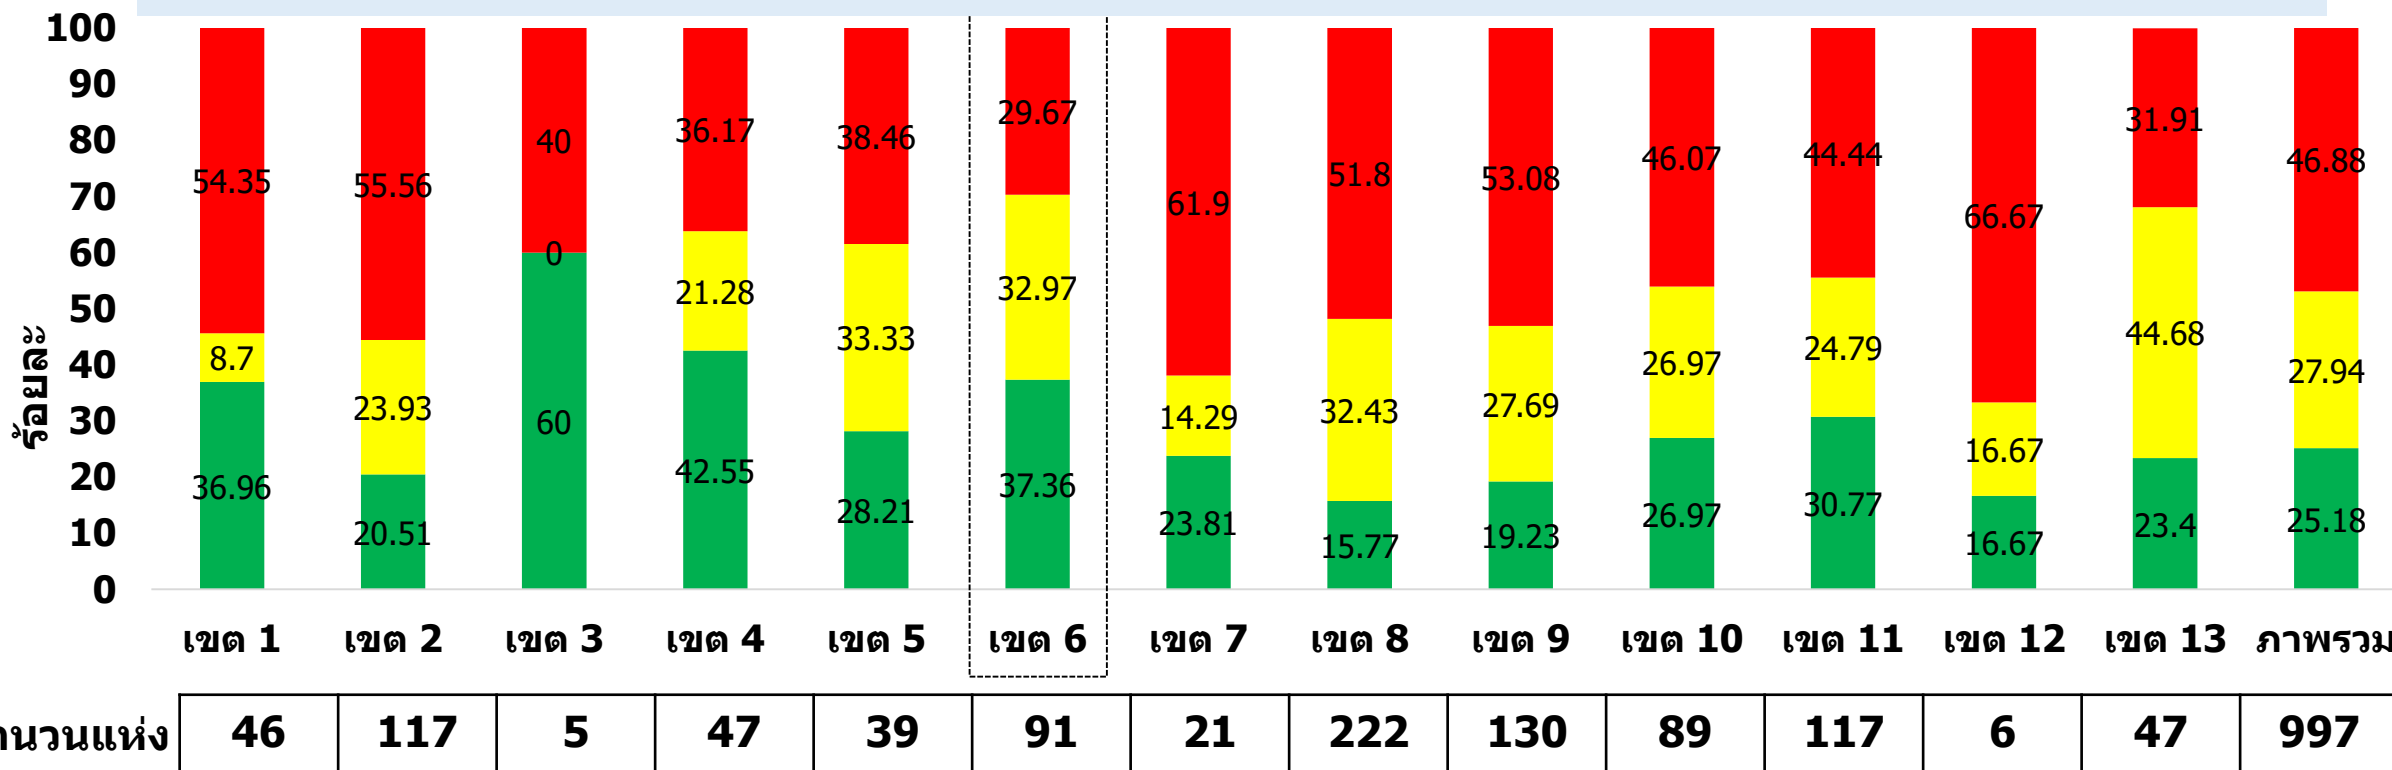

ที่มา : กรมอนามัย 4 มิ.ย 2563

Ranking	เกณฑ์ประเมิน	การแปลผล
สีเขียว	ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ	โรงเรียนสามารถเปิดได้
สีเหลือง	ผ่านข้อ 1-20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21-44 ข้อใดข้อหนึ่ง	โรงเรียนสามารถเปิดได้แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด
สีแดง	ไม่ผ่านข้อ 1-20 ข้อใดข้อหนึ่ง	โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดและหรือต้องประเมินซ้ำ






กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 1-20

(N = 458 แห่ง)

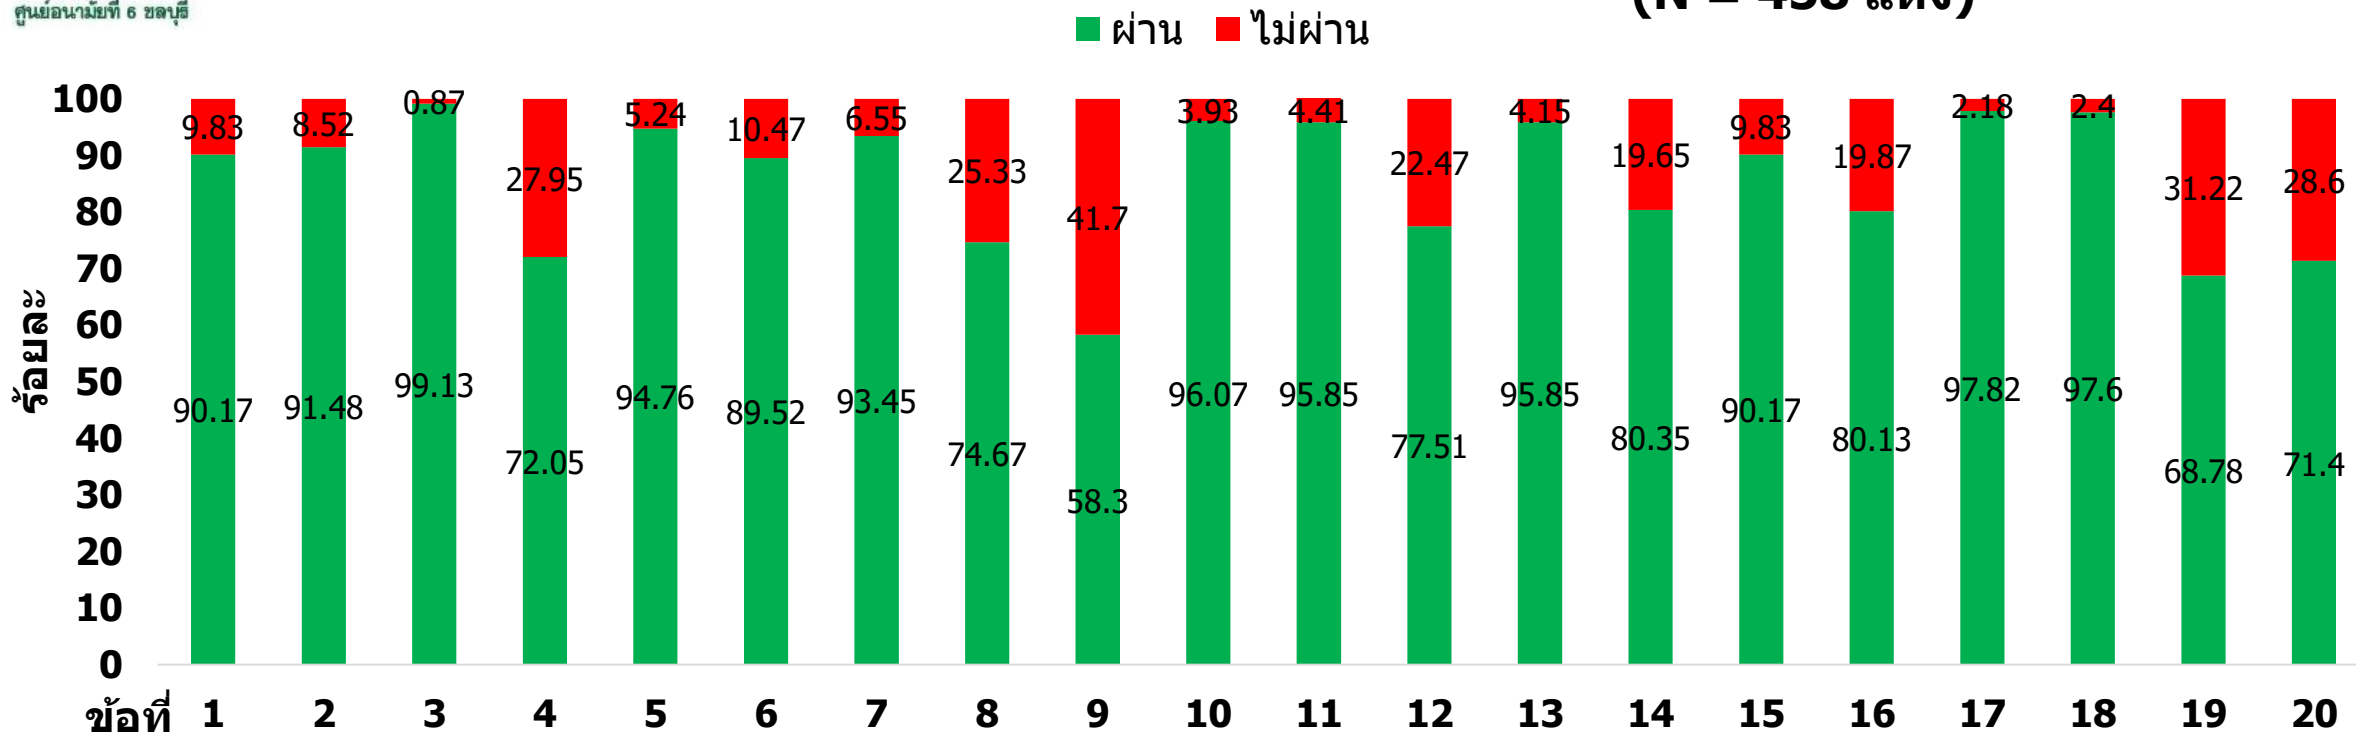

ที่มา : กรมอนามัย 4 มิ.ย 2563

มาตรการที่ไม่มีการดำเนินงานใน 3 อันดับแรก

- ข้อ 9** กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียนหรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียน
- ข้อ 19** มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ
- ข้อที่ 20** มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง



ศูนย์อนามัยที่ 6

ประเภทกิจการและกิจกรรม ที่จะผ่อนคลาย ในระยะต่อไป



โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
การสอบ การฝึกอบรม



**สถานรับเลี้ยงเด็ก
และสถานดูแลผู้สูงวัย**
แบบรายวัน



ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา



ห้องประชุม
ที่มีการรวมกลุ่มกัน
มากกว่า 200 คน



**การถ่ายทำรายการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์**



อุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ
เฉพาะพื้นที่ที่ส่วนราชการกำหนด
และสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้



ชายหาด ชายทะเล
เฉพาะพื้นที่ที่ส่วนราชการกำหนด
และสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้



**สวนสนุก สวนน้ำ
สนามเด็กเล่น ร้านเกม**



**สนามกีฬา โรงยิม
สถานที่ออกกำลังกาย**
สำหรับการสอน ฝึกซ้อม หรือแข่งขันกีฬา



**การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี
งานอีเวนต์ จัดแสดงสินค้า**
พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร



**สถาบันเท็ง ผับ บาร์
คาราโอเกะ**



สถานบริการอาบอบนวด



Thank
you!